

CONVENÇÕES DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

NOTAS IMPORTANTES:

AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO FORAM PROJETADAS EM OBSERVÂNCIA AO PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 8160/83-INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TODA A REDE DE COLETA, VENTILAÇÃO, E CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO COM JUNTA, PONTA - BOLSA E VIROLA, PARA SOLDAR OU ANEL DE BORRACHA - EM CONFORMIDADE COM A NBR 5688 E NBR 5680 E SUA EXECUÇÃO OBEDECERÁ A NBR 8160. CAIXAS E RALOS SIFONADOS E RALOS SECOS SERÃO EM PVC RÍGIDO PARA ESGOTO.

AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS DEVERÃO SER OBEDECIDAS DE ACORDO COM O DETERMINADO:


40MM - 3% 100MM - 2% OU 1% 300MM - 1% OU 0.5%
50MM - 3% 150MM - 1% OU 0.5%
75MM - 2% 250MM - 1% OU 0.5%

NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE, A EMENDA DOS TUBOS COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO PARA ALARGAMENTO DOS MESMOS.

REDE DE ESGOTO - Ø INDICADO
REDE PLUVIAL - Ø INDICADO
REDE DE ÁGUA FRIA
REDE DE ÁGUA QUENTE

LEGENDA

TUBULAÇÃO PRIMÁRIA (VASO SANITÁRIO)
TUBULAÇÃO COM RESÍDUO DE SABÃO
TUBO VENTILADOR
JITÃO
TUBO VENTILADOR (X mm)
TUBO QUE DESCE O ESGOTO SANITÁRIO (X mm)
TUBO QUE DESCE O RESÍDUO DE SABÃO (X mm)
CAIXA DE GORDURA
CAIXA DE ESPUMA
CAIXA DE INSPEÇÃO - CIRCUITO ÁGUA DE SABÃO
CAIXA DE INSPEÇÃO - CIRCUITO SANITÁRIO
CAIXA SIFONADA DE SABÃO
RALO SIFONADO
RALO SECO

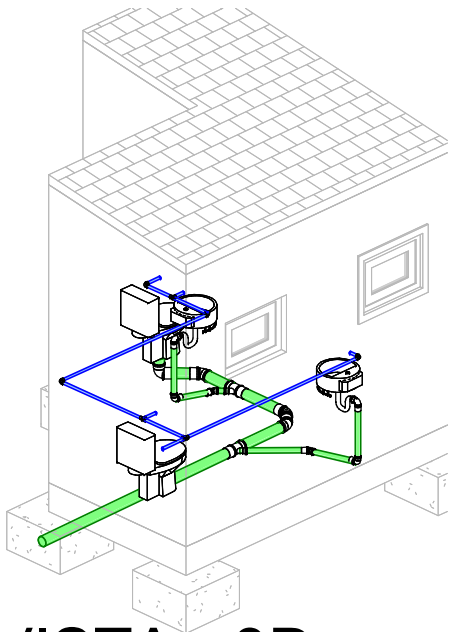

3


VISTA - 3D



1

VISTA SANITÁRIA

1 : 100

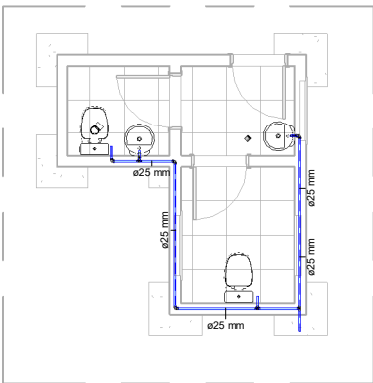

2

VISTA HIDRÁULICA

1 : 100

Quantificação Esgoto

Tigre: Descrição	Tigre: Sistema	Contador
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	2
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	3
Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	4
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	1
Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	2
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	6
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	Esgoto	6

Tubulação Esgoto

Descrição	Diâmetro Nominal	Comprimento
Tubo Série Normal	50 mm	2.90
Tubo Série Normal	100 mm	4.50

Quantificação Abastecimento

Tigre: Descrição	Tigre: Sistema	Contador
Joelho 90° Roscável 3/4", PVC Branco, Água Fria - TIGRE	Água Fria	4
Tê Roscável 3/4", PVC Branco, Água Fria - TIGRE	Água Fria	3

Tubulação Abastecimento

	Diâmetro Nominal	Comprimento
Tubo Soldável Marrom	25 mm	7.35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ - RS

PAULO HENRIQUE WESTPHAL CORRÊA
ENGº . CIVIL CREA RS 230512

ESCALA:

DATA:

30/03/2021

Nº DA PRANCHA

A3 / 002