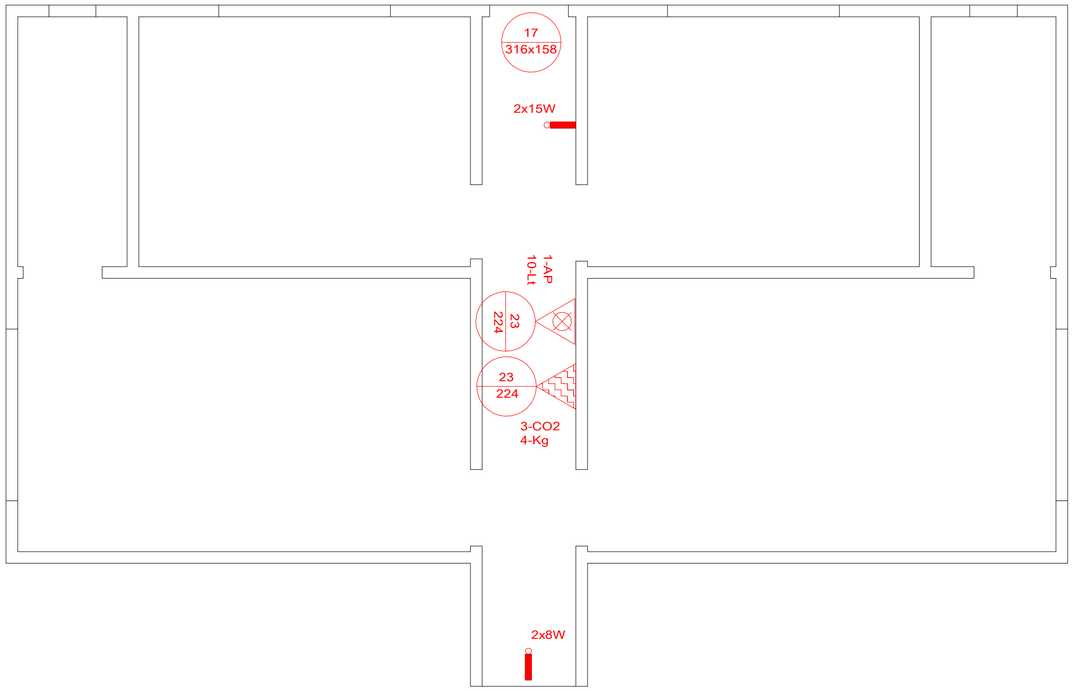

Planta Baixa PPCI
1 : 50

SIMBOLOGIA SINALIZAÇÕES
NBR 13.434/2004

17 / 316x158 — INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA RETANGULAR L=158 (L=2H)

23 / 224 — EXTINTOR DE INCÊNDIO QUADRADO L =224

CONVENÇÕES

- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO B/C
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO A/B/C
- EXTINTOR DE ESPUMA
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), SOBRE RODAS
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, SOBRE RODAS
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO B/C, SOBRE RODAS
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO A/B/C, SOBRE RODAS
- EXTINTOR DE ESPUMA, SOBRE RODAS
- CENTRAL AUTONOMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 32 AH - 12 V - 2X55W = 110W
- CENTRAL AUTONOMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INCANDESCENTE 7 AH - 12V - 2X15W OU FLUORESCENTES 4 AH - 6V - 2X 8W
- SAÍDA — SINALIZAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA(AUTONOMIA 1 HORA)
- SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA LUMINOSA COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA(AUTONOMIA 1 HORA)
- Saída de Emergência — SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA LUMINOSA COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA(AUTONOMIA 1 HORA)
- CANALIZAÇÃO GALVANIZADA Ø 4"
- TRECHO DE CANALIZAÇÃO DESCE
- TRECHO DE CANALIZAÇÃO SOBE
- HIDRANTE DUPLO DE COLUNA
- M — MANGOTINHO TIPO CARRETEL
- CAIXA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO - CIVIL
- REGISTRO DE RECALQUE - R.R.
- REGISTRO DE GAVETA - R.G.
- BOMBA DE INCÊNDI - B.I.
- VÁLVULA DE RETENÇÃO - V.R.
- VÁLVULA BÓIA
- C — CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
- O — ACIONADOR MANUAL
- V — INDICADOR VISUAL
- SV — INDICADOR SONORO VISUAL
- AVISADOR SONORO VISUAL

ASSINADO DIGITALMENTE
SCHMEGEL ENGENHARIA LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PROJETOS

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

PPCI

Rua Carlos Bohne, nº 720 Bairro: Centro - Quadra: 17 - ARAMBARÉ/RS

Prancha: 04

Arquivo: Arquii.rvt

Área: 99,49 m²

Índices:

Escalas: Indicadas

Unidades: m, cm, m²

Data: ABRIL/2025

Fones:
Celular: (51) 99368-8282

Desenho:
João Paulo Schmegel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ/RS

SCHMEGEL ENGENHARIA LTDA
CREA RS 272.172
e-mail: engjoaosch@gmail.com